




Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

výroční zpráva

2013

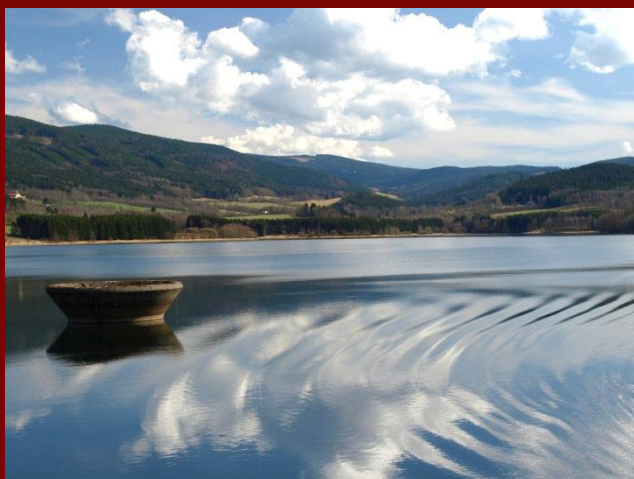

Obsah výroční zprávy

➤ Orgány společnosti	2
➤ Základní údaje o společnosti	3
➤ Struktura nákladů a výnosů společnosti	4
➤ Zásobování pitnou vodou	5
➤ Odvádění a čištění odpadních vod	6
➤ Čistírna odpadních vod	7
➤ Technická činnost	8
➤ Ostatní činnosti	9-10
➤ Základní ekonomické údaje	11
➤ Zpráva auditora	12



Orgány společnosti

Představenstvo

Václav Kutil
předseda představenstva

Mgr. Rudolf Salvetr
člen představenstva

Ing. Miroslav Nedvěd
člen představenstva



Dozorčí rada

Ing. Michal Vlček
předseda dozorčí rady

JUDr. Petr Kubeš, PH.D.
člen dozorčí rady

Ing. Václav Chroust
člen dozorčí rady

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Právní forma:
akciová společnost

Sídlo společnosti:
Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy I

Datum vzniku:
30. duben 1999

IČ / DIČ:
25232100 / CZ25232100

Základní jmění:
1 000 000,- Kč

Telefon:
+420 376 356 222

Fax:
+420 376 356 223

Webové stránky:
www.svak.cz

E-mailová adresa:
svk@svak.cz

Certifikace


Společnost je držitelem certifikátů:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



Akcionáři

60 % akcií – K&K TECHNOLOGY a.s.
40 % akcií – město Klatovy

Provozování v okrese Klatovy

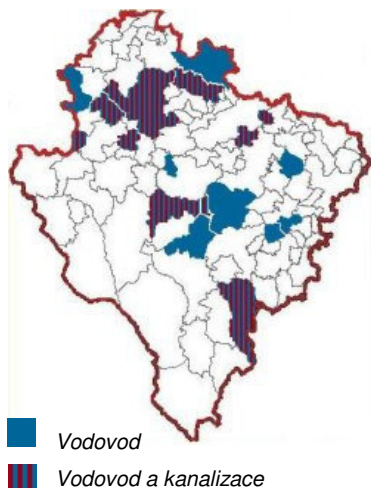


Předmět podnikání

- provozování vodovodů a kanalizací
- provádění činností potřebných k výstavbě, rekonstrukcím a opravám staveb a zařízení pro oblast vodárenství, kanalizací, čistírenství vod a výroby tepla a elektrické energie
- ovládání, měření a řízení technologických procesů
- provádění technického testování, měření a analýzy vod
- silniční motorová doprava




Struktura nákladů a výnosů

Struktura nákladů za společnost celkem	2013		2012	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Materiál, energie, služby	90 830	67,9	92 628	66,9
Osobní náklady	38 947	29,1	39 700	28,7
Odpisy	2 343	1,7	2 191	1,6
Finanční náklady	365	0,3	479	0,3
Ostatní náklady	1 363	1,0	3 477	2,5
Celkem	133 848	100,0	138 475	100,0

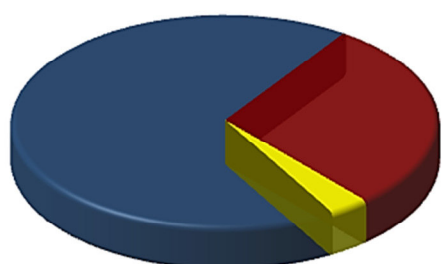

- Materiál, energie, služby: 90 830 tis. Kč (67,9 %)
- Osobní náklady: 38 947 tis. Kč (29,1 %)
- Odpisy, finanční náklady, ostatní náklady: 4 071 tis. Kč (3,0 %)

Struktura výnosů za společnost celkem	2013		2012	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Vodné	49 737	36,2	48 465	34,3
Stočné	56 688	41,2	55 490	39,3
Ostatní činnosti	31 157	22,6	37 280	26,4
Celkem	137 582	100	141 235	100,0

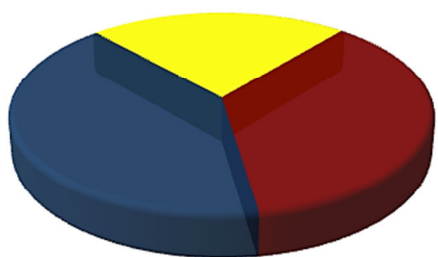

- Vodné: 49 737 tis. Kč (36,2 %)
- Stočné: 56 688 tis. Kč (41,2 %)
- Ostatní: 31 157 tis. Kč (22,6 %)


Hospodářský výsledek	2013	2012
	tis. Kč	tis. Kč
Hospodářský výsledek (po zdanění)	3 075	2 216

Zásobování pitnou vodou


V roce 2013 pokračovaly Šumavské vodovody a kanalizace a.s. ve svém úsilí rozšiřování a zkvalitňování služeb na úseku zásobování pitnou vodou ve městech a obcích okresu Klatovy.

Město Klatovy, obec Bezděkov a některé integrované obce (Beňovy, Čínov, Kal, Koryta, Luby, Pihovice, Slavošovice, Sobětice, Štěpánovice a Tajanov) jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Nýrsko - Klatovy, jehož zdrojem je Vodárenská nádrž Nýrsko. Ostatní provozovaná města a obce jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních hydrogeologických vrtů nebo kopaných studní. Kvalita dodávané pitné vody ve veřejných vodovodech je průběžně kontrolována rozborů dle harmonogramu odběrů vzorků. Výsledky rozborů pitné vody ve sledovaných ukazatelích trvale splňují limity dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontrol pitné vody. V roce 2013 bylo odebráno celkem 536 kontrolních vzorků pitné vody.

Vývoj specifické spotřeby vody
(litry / obyvatele / den)

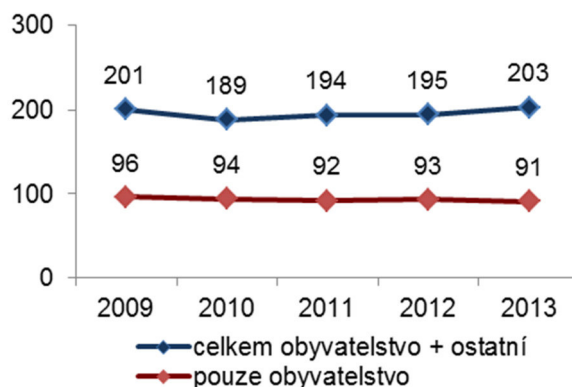

Vývoj množství prodané vody
(v tis. m³)

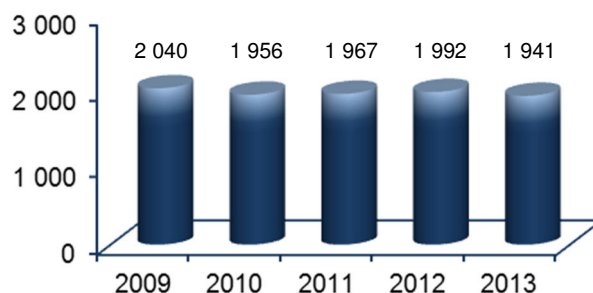

V tomto roce došlo k dalšímu rozšíření integrovaného vodárenského dispečinku o možnost dispečinkového sledování těchto vodohospodářských objektů: vodojemů Bezděkov, Měčín, a měrných šachet Voříškova, Chaloupky a Čínov. Účelem stavby bylo opět jako v minulém roce jednak zvýšení spolehlivosti dodávky pitné vody do jednotlivých spotřebišť za pomoci přenášené informace o min. a max. hladině ve vodojemu a jednak snížení ztrát v jednotlivých vodovodech za pomoci přenášené informace o proteklém objemu pitné vody. Případné úniky pitné vody jsou lokalizovány za pomoci monitorovací techniky a zjištěné poruchy a nahlášené havárie jsou vždy neprodleně opraveny. V roce 2013 bylo opraveno celkem 64 havárií na vodovodní síti města Klatovy a integrovaných obcí.

V průběhu roku 2013 byly provedeny v rámci zlepšení požárního zabezpečení města Klatovy a integrovaných obcí výměny podzemních hydrantů za nadzemní, např. v ulici Palackého, Národních Mučedníků, Lipová, Jabloňová, Sedlákova a Plzeňská a v obci Tajanov. Dále byly provedeny výměny nefunkčních vodovodních šoupat větších dimenzí od DN 150 mm do DN 400 mm v armaturních šachtách Pod Hůrkou, v ulici Studentská a Štorchova z důvodu zlepšení možnosti uzavírání jednotlivých větví vodovodní sítě města Klatovy při haváriích a pracích na síti.

Hmotné ukazatele	2009	2010	2011	2012	2013
Voda nakoupená (tis. m ³)	2 007	1 947	1 903	1 961	1 872
Voda prodaná (tis. m ³)	2 040	1 956	1 967	1 992	1 941
Voda vyrobená (tis. m ³)	386	368	382	414	311
Voda předaná (tis. m ³)		3	3	11	3
Délka vodovodní sítě (km)	217,1	230,6	230,7	234,9	217,3
Počet vodovodních přípojek	5 699	5 805	5 834	5 979	5 568
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou	27 753	28 369	27 844	27 963	26 231



Odvádění a čištění odpadních vod

Společně s dodávkou pitné vody zajišťuje společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. v některých městech a obcích okresu Klatovy také odvádění a čištění odpadních vod od jednotlivých producentů (domácnosti, průmyslové a potravinářské podniky).


Odkanalizování města Klatovy a místní části Luby je řešeno převážně jednotnou kanalizací, jejíž hlavní kostru tvoří kmenová stoka A, která je uložena na pravém břehu Drnového potoka a končí v čerpací stanici na ČOV Klatovy.

Odkanalizování pravého břehu dále zajišťují tři sběrače A, E a F, které jsou napojeny do kmenové stoky A. Levý břeh Drnového potoka je odkanalizován pomocí tří sběračů B, C, D, které jsou třemi zdvojenými shybkami převedeny na pravý břeh do kmenové stoky A. Na kanalizační síti je vybudováno celkem 14 odlehčovacích komor, které slouží k oddělení dešťové vody a následnému odvedení do recipientu.

V ostatních obcích (Bezděkov, Kal, Koryta, část Lub, Sobětice, Štěpánovice a Tajanov) je vybudována oddílná kanalizace. Odpadní vody z těchto obcí jsou odváděny gravitačně do čerpacích stanic a následně přečerpávány výtlačnými řadami do kanalizačního systému města Klatovy. Na kanalizační síti je provozováno celkem 8 čerpacích stanic.

Kanalizační stoky a jednotlivé objekty na kanalizační síti byly, jako v roce minulém, během roku průběžně čištěny za pomoci tlakovacího vozu a následně monitorovány kamerovým systémem.

Vývoj množství odkanalizované vody (v tis. m³)

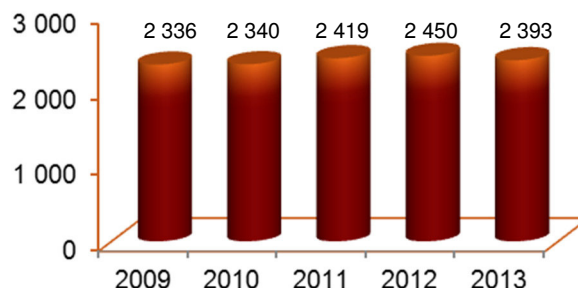

Případné zjištěné závady lokálního charakteru byly následně opraveny, závady rozsáhlejšího charakteru byly zaneseny do plánu obnovy. Průběžně byly prováděny opravy kanalizačních šachet a výměny propadlých a nevyhovujících kanalizačních poklopů. Během roku byla dvakrát provedena plošná deratizace proti výskytu hlodavců.

V roce 2013 bylo vyčištěno tlakovacím vozem více než 19 km kanalizačního potrubí, což představuje 19,4 % z celkové délky kanalizační sítě města Klatovy.

Také v tomto roce byla provedena stavebně náročnější oprava výústního objektu dešťové kanalizace do koryta Drnového potoka v ulici Vrbova.

Hmotné ukazatele	2009	2010	2011	2012	2013
Voda odkanalizovaná (tis. m ³)	2 336	2 340	2 419	2 450	2 393
Voda vyčištěná (vč. dešťových vod) (tis. m ³)	3 353	3 561	3 405	3 462	3 319
Délka kanalizační sítě (km)	126,1	133,0	135,8	141,1	129,9
Počet kanalizačních přípojek	4 378	4 579	4 672	4 870	4 588

Vypouštěné znečištění	2009	2010	2011	2012	2013
CHSK _{Cr} – chemická spotřeba kyslíku	76,4	82,0	75,8	76,7	74,4
BSK ₅ – biochemická spotřeba kyslíku	9,7	13,8	12,5	10,6	9,9
NL – nerozpuštěné látky	14,7	14,6	13,6	11,3	10,1
N-NH ₄ ⁺ – amonné ionty	1,9	2,32	1,8	3,1	1,51
P _c – fosfor celkový	2,2	3,0	2,1	2,1	3,3

Čistírna odpadních vod

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu za celé období roku 2013 vyhovělo koncentračním i bilančním požadavkům vodoprávního povolení a zároveň i limitům dle požadavků právních norem ČR (NV ČR 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a EU (Směrnice rady 91/271/EEC). Celkově lze hodnotit separační čistící funkci ČOV jako vyhovující.

Procesní uspořádání čistírenské linky a reálné dosažené účinnosti čištění splňují požadavky na nejlepší dostupné technologie:

ukazatel	účinnost provozní naměřená v r. 2013	účinnost nejlepší dostup. technologie
BSK ₅	99,4 %	90 %
CHSK	97,5 %	80 %
Nc	77,1 %	70 %
Pc	90,2 %	80 %



Technologické a vodohospodářské hodnocení ČOV Klatovy v roce 2013

V porovnání s projektovými parametry bylo průměrné látkové kapacitní vytížení ČOV Klatovy (v bilancích v kg/den) v roce 2013 následující (bez svozů z DZ):

ukazatel	průměrné zatížení
BSK ₅	85,6 %
CHSK	76,1 %
NL	64,8 %
Nc	64,0 %
Pc	94,0 %

Významné opravy na ČOV Klatovy v roce 2013

V roce 2013 nebyla započata na ČOV žádná velká akce jako v předchozích letech. Po zdárném dokončení revizí metanizačních nádrží, byla činnost směřována na drobnější, ale taktéž velmi důležité opravy. Na začátku roku se dokončila generální oprava odstředivky Hiller. Následovala oprava dešťového čerpadla vstupní čerpací stanice, výměna čerpadel kalu bubnových filtrů na odtoku ČOV a výměna síta zahušťovače přebytečného kalu. V srpnu byla provedena generální oprava vzduchového kompresoru Atlas Copco a ke konci roku proběhly další opravy jako výměna kluzných patek a lišt na shrabováku Finnchain, repase hlav válců KGJ, výměna čerpadel KGJ. V neposlední řadě se opravila další komunikace na ČOV, tentokrát část u plynojemu.


Závěry

Průměrné hydraulické zatížení představovalo 80,4 % projektové kapacity, látkové zatížení v ukazateli BSK₅ 85,6 % (průměrný denní přítok reprezentoval 85 526 ekvivalentních obyvatel).

Z ukazatelů látkového zatížení je zřejmé, že i v roce 2013 ČOV Klatovy pracovala na horní hranici své kapacity. Týdenní maxima dosahovala až k 100 000 ekvivalentních obyvatel. Z těchto důvodů a hlavně z důvodu zvýšení kapacity kalového a plynového hospodářství je prioritou přestavba uskladňovací nádrže USN1 na druhý stupeň vyhnívání, metanizační nádrž MN3. Z velké části se podařilo zefektivnit anaerobní proces čištění technologickým opatřeními a to hlavně zrovnomněním dávek externích svozů, což se také pozitivně projevovalo v úsporách elektrické energie.



Technická činnost

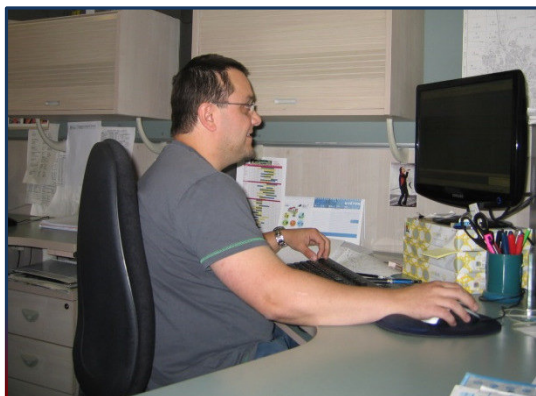

Činnost technického oddělení

Technické oddělení v roce 2013 připravilo technické dokumentace pro stavby v oboru vodovodů a kanalizací – opravy a údržby, přeložky a novostavby. Dále se podílelo na přípravě podkladů pro nové investice a průběžně se vyhotovovaly podklady pro nabídky realizace staveb. Před realizací staveb připravuje TO podklady pro objednání materiálu, případně se podílí na inženýrské činnosti před zahájením stavebních prací - např. příprava dopravně-inženýrských opatření nebo vyřízení dokladů na správních úřadech. Náplň činnosti závisí na požadavcích investorů, výrobního úseku společnosti nebo na plánovaných investicích. Projektové dokumentace jsou vypracovány v různých stupních projektové přípravy staveb, tj. studie, projekt pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas, projekt pro stavební povolení, zadávací dokumentace stavby a projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

V roce 2013 byly projekčně připraveny tyto akce:

- Klatovy, Měchurova ul.
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
- Klatovy, ul. U Zastávky
– vodovod a kanalizace
- Klatovy, Šmeralova ul.
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
- Klatovy, Sedláková ul.
– čerpací stanice odpadních vod
- Klatovy, ul. 5. května
– vodovod a kanalizace
- Klatovy, Bezručova ul.
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
- Klatovy, Akátová ul. 2. etapa
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
- Týnec – redukční šachta

Činnost zákaznického centra, investičního a technicko-provozního oddělení

- uzavírání a aktualizace smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
- projednávání a navrhování způsobu plateb faktur za vodné a stočné
- vyřizování reklamací faktur za vodné a stočné
- vyřizování žádostí o vydání vyjádření o existenci vodárenských zařízení
- vyřizování žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci
- vyřizování žádostí o přezkoušení vodoměru
- poskytování informací a provádění komplexní poradenské činnosti
- uzavírání a aktualizace smluv na odvoz a likvidaci kalů

Kontaktní místo:

Čsl. legií 37, Klatovy I

Otevírací doba:

PO – PÁ 7:00 – 16:00 hod.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. byly zpracovány Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů pro 45 obcí a měst a Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence kanalizací pro 47 obcí a měst.

Na základě uzavřených smluv mezi Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. a vlastníky vodovodů a kanalizací zpracovalo zákaznické centrum ve spolupráci s technickým oddělením aktualizaci provozního řádu vodovodu Předslav-Měcholupy, pasporty kanalizací Měčín, Nedaničky, Nedanice, Petrovice, Radkovice a Třebýcina. Dále byly zpracovány nové kanalizační řády veřejných kanalizací Čínov, Dehtín, Kydliny, Vícenice, Břežany, Měčín, Nedaničky, Nedanice, Petrovice, Radkovice, Třebýcina a byla provedena aktualizace kanalizačního řádu Otín.

Ostatní činnost

Externí činnost

Přehled významných stavebních akcí oddělení externích zakázek:

Pro město Klatovy

- Štěpánovice - Sekrýt
 - rekonstrukce vodovodu I. etapa
- ČOV Klatovy
 - zvýšení kapacity zpracování kalu
- Klatovy - ul. U Zastávky
 - vodovod a kanalizace
- KT - Bezručova ul.
 - rekonstrukce vodovodu a stoky, výstavba horkovodu



Pro ostatní zákazníky

- Bolešiny – vybudování vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace vč. přípojek
 - pro Silnice Klatovy a.s.
- Předslav-Měcholupy – rekonstrukce vodovodu II. etapa
 - pro obec Předslav
- Mokrosuky – výstavba vodovodu 2. etapa
 - pro obec Mokrosuky
- Klatovy - Horažďovické předměstí – vodovodní přípojky IV. etapa
 - pro Klatovskou stavební kancelář s.r.o.

Rozsah externích zakázek v roce 2013 (tis. Kč)	Fakturace	z toho projekty, technická činnost
pro město Klatovy	6 453	446
pro ostatní zákazníky	9 035	252
pro ostatní zákazníky (dlouhodobé smlouvy)	1 747	50
Celkem	17 235	748

Dále v rámci externí činnosti provádíme servisní práce a opravy při provozování vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích, čištění a monitoring kanalizací, svoz a likvidaci kalů ze žump a septiků, a další drobné práce a služby na základě objednávek zákazníků.



Ostatní činnost

Laboratoř

Laboratoř Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - zkušební laboratoř č. 1335 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v oblasti mikrobiologického a fyzikálně chemického zkoušení pitných odpadních vod včetně odběru vzorků.

Laboratoř v únoru 2013 uspěla při pravidelné dozorové návštěvě Českého institutu pro akreditaci. Celkem laboratoř provádí 34 akreditovaných zkoušek + akreditované odběry pitných a odpadních vod.

Laboratoř kontroluje:

- kvalitu pitné vody vodovodní sítě města Klatovy a obcí spravovaných společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
- kvalitu pitné vody vodovodních sítí servisních obcí
- kvalitu vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV Klatovy a dalších čistíren ve správě firmy
- jakost odpadní vody vypouštěné z volných kanalizačních výustí
- jakost odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace (kontrola producentů)
- jakost odpadních vod a kalů ze septiků a žump likvidovaných na ČOV



Laboratoř provádí:

- rozbor dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
- rozbor dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a elektronicky zasílá výsledky na krajský úřad a vodoprávní úřad
- rozbor dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a zasílá dle požadavků zákona v elektronické podobě výsledky rozborů pitné vody na Krajskou hygienickou stanici – územní pracoviště Klatovy (registr pitné vody PIVO)
- rozbor dle vyhlášky č. 431/2001 Sb. ohlašování údajů pro vodní bilanci a výsledky zasílá do centrálního registru ISPOP
- rozbor dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- technologické rozbor pro řízení provozu ČOV Klatovy a dalších provozovaných a servisních čistíren
- kontrolu odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace znečišťovateli
- odběr a rozbor pitné a odpadní vody pro externí zákazníky, obce, jednotlivce a firmy

Počet laboratorních rozborů	2009	2010	2011	2012	2013
Odpadní vody	4 152	4 094	3 932	3 497	3561
Pitná voda	965	1 017	975	1 142	1152
Celkem	5 117	5 111	4 907	4 639	4712

Základní ekonomické údaje

Rozvaha		2013	2012			2013	2012
		tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč	tis. Kč
	Aktiva celkem	59 736	56 976		Pasiva celkem	59 736	56 976
A	Pohledávky za upsaný zákl. kapitál	0	0	A	Vlastní kapitál	20 479	19 337
B	Dlouhodobý majetek	20 516	20 153	A.I.	Základní kapitál	1 000	1 000
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	72	0		z toho zákl. kapitál zapsaný u OR	1 000	1 000
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	20 444	20 036	A.II.	Kapitálové fondy	14	14
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	117	A.III.	RF, neděl. fond a ost. fondy ze zisku	1 378	1 511
B.III.1	z toho podíly v ovládaných a řízen. osobách	0	0	A.IV.	Hospodářský výsl. minulých let	15 012	14 596
C	Oběžná aktiva	38 437	35 839	A.V.	Hosp. výsl. běžného účt. období	3 075	2 216
C.I.	Zásoby	3 118	2 097	B	Cizí zdroje	38 030	36 225
C.I.1.	Materiál	1 573	1 792	B.I.	Rezervy	0	609
C.I.2.	Nedokončená výroba	1 545	305	B.II.	Dlouhodobé závazky	2 485	1 351
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	1 520	1 669	B.III.	Krátkodobé závazky	35 545	34 190
C.III.	Krátkodobé pohledávky	19 065	22 384	B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	0	75
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	14 734	9 689	B.IV.1	z toho bank. úvěry dlouhodobé	0	0
D	Časové rozlišení	783	984	C.I.	Časové rozlišení	1 227	1 414

Výkaz zisku a ztrát		2013	2012
		tis. Kč	tis. Kč
I+II	Výkony a prodej zboží	132 878	139 207
I+II.1.	z toho tržby za prodej vl. výrobků a služeb	131 624	139 025
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	1 240	179
II.3.	Aktivace	14	3
A+B	Výkon, spotřeba a náklady na prod. zboží	90 830	92 628
+	Přidaná hodnota	42 048	46 579
C	Osobní náklady	38 947	39 700
E	Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku	2 343	2 191
IV	Ostatní provozní výnosy	4 023	1 480
G+H	Zm. stavu rezerv a opravných položek	244	2 501
III+V	Jiné provozní výnosy	566	384
D+F+I+J	Daně, poplatky, ostatní provozní náklady	1 119	976
•	Provozní výsledek hospodaření	3 984	3 075
IX	Výnosy z přecenění cenných papírů	0	0
L	Náklady z přecenění cenných papírů	0	0
VI+VII+VIII	Tržby z cen. papírů, výnosy z fin. majetku	0	0
X+XI+XII	Výnosové úroky, ost.finanční výnosy, přev. finanční výnosy	131	163
J+K+M+N+O+P	Jiné finanční náklady	365	479
Q	Daň z příjmů	675	543
•	Fin. výsledek hospoda. vč. daně z příjmů	-909	-859
•	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	3 075	2 216
XIII	Mimořádné výnosy	0	0
R	Mimořádné náklady	0	0
•	Mimořádný hospodářský výsledek	0	0
...	Hospodářský výsledek za účetní období	3 075	2 216



Zpráva auditora

Ing. Motejzík Jan, auditor oprávnění KAČR č. 2088
Ing. Motejzík Václav, auditor oprávnění KAČR č. 452

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. k 31. 12. 2013, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

v Blatné 24.4.2014

Ing. Motejzík Jan
auditor, oprávnění KAČR č. 2088
Ing. Motejzík Václav
auditor, oprávnění KAČR č. 452

Zpráva byla vyhotovena v 6 - ti výtiscích
Výtisk č. 1 až 5 pro společnost
Výtisk č. 6 pro auditora






Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

výroční zpráva

2013

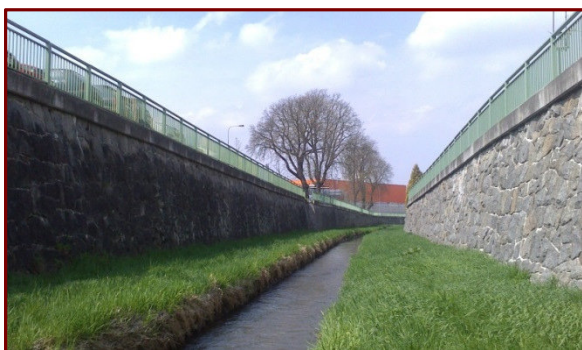

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy I

tel.: +420 376 356 222

fax: +420 376 356 223

web: www.svak.cz

e-mail: svk@svak.cz

návrh, zpracování: Miroslava Blahníková

podklady: Ing. Zbyněk Malý

Ing. Václav Švojgr

Ing. Marie Smolařová

Ing. Hana Lacová

Ing. Petr Vích

Ing. Miloslav Procházka

Marie Nováková

Miroslava Blahníková

Interní tisk

Principem všech věcí je voda,

z vody je vše a

vše se do vody vrací.

- Thálét z Milétu -

