




Šumavské vodovody a kanalizace a.s.




výroční zpráva 2014

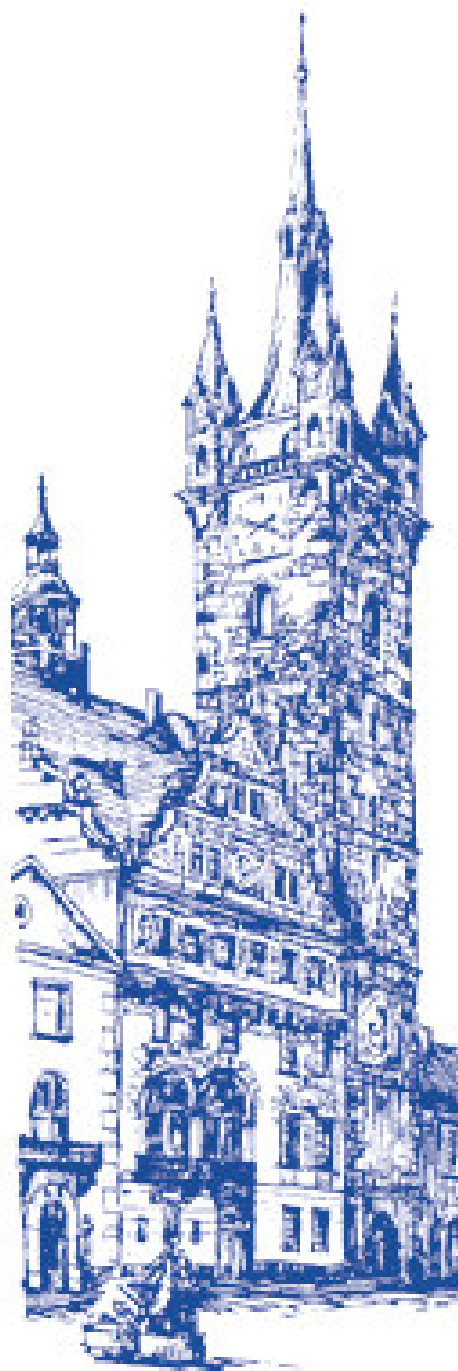

Obsah výroční zprávy

Orgány společnosti	2
Základní údaje o společnosti	3
Struktura nákladů a výnosů společnosti	4
Zásobování pitnou vodou	5
Odvádění a čištění odpadních vod	6
Čistírna odpadních vod	7
Ostatní provoz čistírny odpadních vod	8
Technicko-obchodní činnost	9-10
Základní ekonomické údaje	11
Zpráva auditora	12

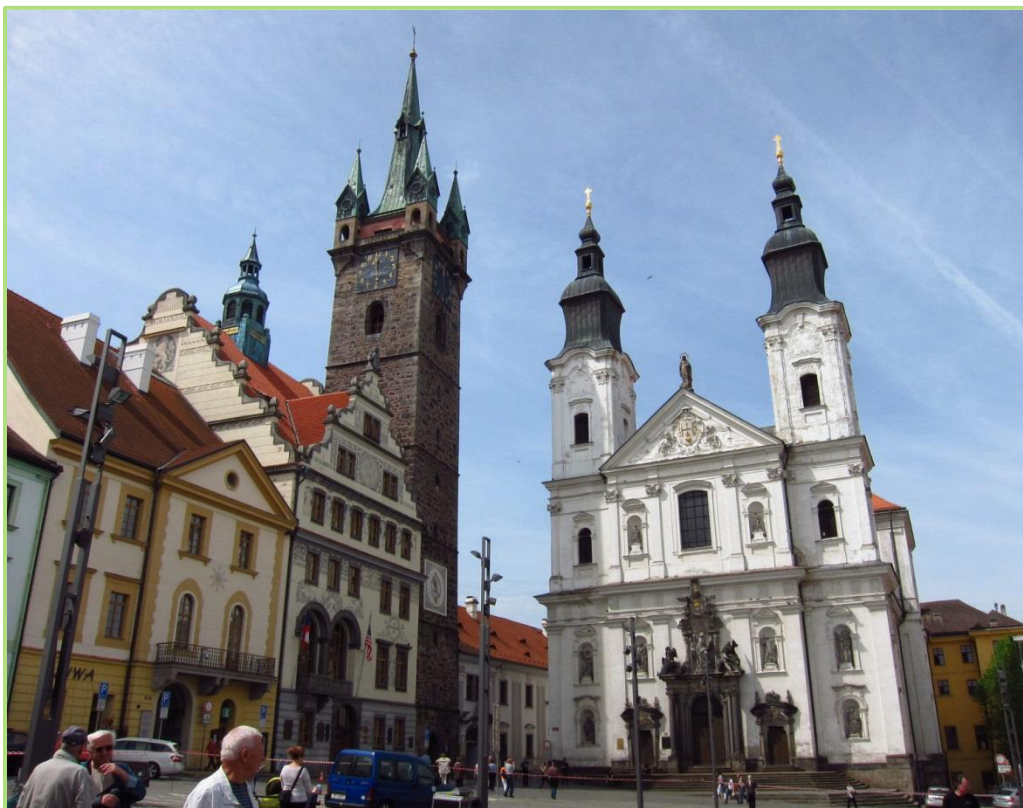

Orgány společnosti



Představenstvo

Václav Kutil
předseda představenstva

Mgr. Rudolf Salvetr
člen představenstva

Ing. Miroslav Nedvěd
člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Michal Vlček
předseda dozorčí rady

JUDr. Petr Kubeš, Ph.D.
člen dozorčí rady

Ing. Václav Chroust
člen dozorčí rady



1/2



Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: **Šumavské vodovody a kanalizace a.s.**

Sídlo společnosti: **Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy I**

Datum vzniku: **30. duben 1999**

IČ / DIČ: **25232100 / CZ25232100**

Právní forma: **akciová společnost**

Základní jmění: **1 000 000,- Kč**


Bankovní spojení: **ČSOB a.s.
č.ú. 157593721/0300
Česká spořitelna a.s.
č.ú. 0821187319/0800**

Telefon: **+420 376 356 222**

Fax: **+420 376 356 223**

Webové stránky: **www.svak.cz**

E-mailová adresa: **svk@svak.cz**

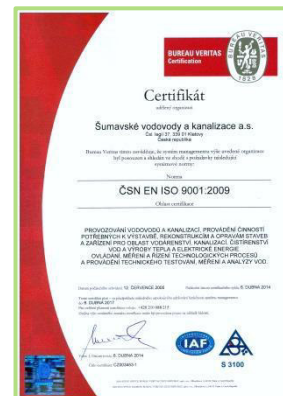

Certifikace

Společnost je držitelem certifikátů:

**ISO 9001:2009
ISO 14001:2005**

Akcionáři

60 % akcií – K&K TECHNOLOGY a.s.
40 % akcií – město Klatovy


Předmět podnikání

- provozování vodovodů a kanalizací
- provádění činností potřebných k výstavbě, rekonstrukcím a opravám staveb a zařízení pro oblast vodárenství, kanalizací, čistírenství vod a výroby tepla a elektrické energie
- ovládání, měření a řízení technologických procesů
- provádění technického testování, měření a analýzy vod
- silniční motorová doprava

Struktura nákladů a výnosů

Struktura nákladů za společnost celkem


	2014		2013	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Materiál, energie, služby	91 818	66,1	90 830	67,9
Osobní náklady	40 317	29,0	38 947	29,1
Odpisy	2 399	1,7	2 343	1,7
Finanční náklady	303	0,2	365	0,3
Ostatní náklady	4 013	3,0	1 363	1,0
Celkem	138 850	100,0	133 848	100,0

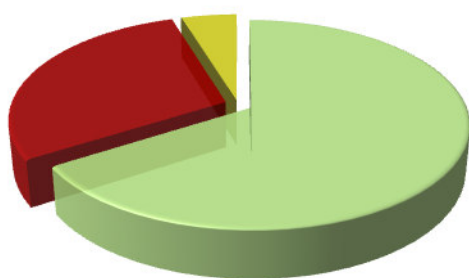

- Materiál, energie, služby: 91 818 tis. Kč (66,1 %)
- Osobní náklady: 39 700 tis. Kč (29,0 %)
- Odpisy, finanční náklady, ostatní náklady: 6 715 tis. Kč (4,9 %)

Struktura výnosů za společnost celkem


	2014		2013	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Vodné	52 590	36,7	49 737	36,2
Stočné	59 002	41,2	56 688	41,2
Ostatní činnosti	31 546	22,1	31 157	22,6
Celkem	143 138	100,0	137 582	100,0

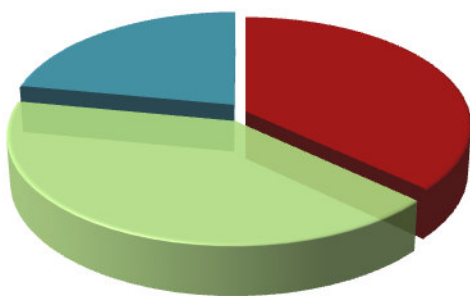

- Vodné: 52 590 tis. Kč (36,7 %)
- Stočné: 59 002 tis. Kč (41,2 %)
- Ostatní: 31 546 tis. Kč (22,1 %)


Hospodářský výsledek

	2014	2013
	tis. Kč	tis. Kč
Hospodářský výsledek (po zdanění)	3 096	3 075

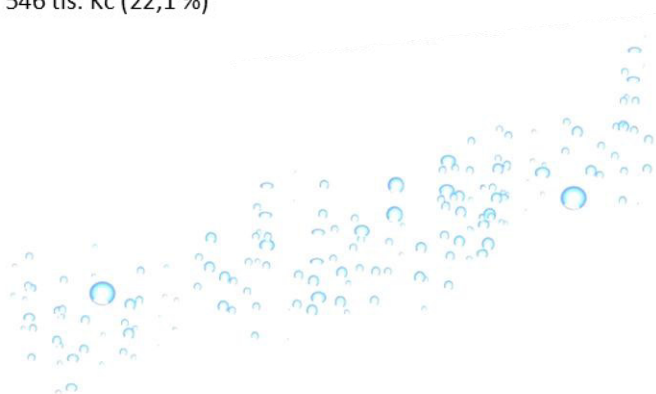


Zásobování pitnou vodou

**Vývoj specifické spotřeby vody
(litry / obyvatel / den)**

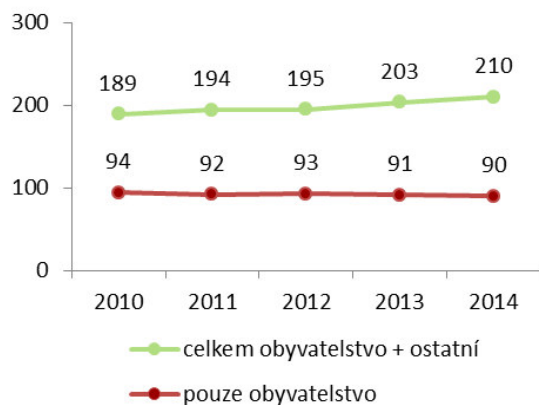

**Vývoj množství prodané vody
(v tis. m³)**

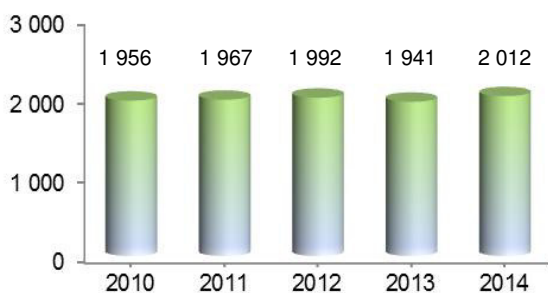

Také v roce 2014 pokračovaly Šumavské vodovody a kanalizace a.s. ve svém úsilí rozšiřování a zkvalitňování služeb na úseku zásobování pitnou vodou ve městech a obcích okresu Klatovy.

Město Klatovy, obec Bezděkov a některé integrované obce (Beňovy, Čínov, Kal, Koryta, Luby, Pihovice, Slavošovice, Soběčice, Štěpánovice a Tajanov) jsou zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Nýrsko - Klatovy, jehož zdrojem je Vodárenská nádrž Nýrsko. Ostatní provozované města a obce jsou zásobeny pitnou vodou z vlastních hydrogeologických vrtů nebo kopaných studní. Kvalita dodávané pitné vody ve veřejných vodovodech je průběžně kontrolována rozbory dle harmonogramu odběrů vzorků. Výsledky rozborů pitné vody ve sledovaných ukazatelích trvale splňují limity dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontrol pitné vody. V roce 2014 bylo odebráno celkem 635 kontrolních vzorků pitné vody.

Podle plánu preventivních kontrol úniků na vodovodní síti je prováděn pravidelný monitoring vodovodní sítě a zjištěné úniky pitné vody jsou lokalizovány za pomoci monitorovací techniky a zjištěné poruchy a nahlášené havárie jsou vždy neprodleně opraveny. V roce 2014 bylo opraveno celkem 55 havárií na vodovodní síti města Klatov a integrovaných obcí.

V roce 2014 byla provedena I. etapa stavebních úprav stávajícího objektu armaturní komory vodojemu Rozvoj – nový. Provedla se výměna stávající střešní krytiny včetně provedení zateplení střechy a klempířských prvků střechy, a také výměna oplocení celého objektu včetně vjezdových vrat.

V průběhu roku byly provedeny výměny nefunkčních ovládní vodovodních řadů v části Bezděkova, v Klatovech U Retexu a u krytého bazénu před následnými konečnými opravami povrchů komunikací. Dále byly opět provedeny výměny nefunkčních vodovodních šoupat větších dimenzí od DN 200 mm do DN 400 mm v armaturních šachtách Za tratí z důvodu zlepšení možnosti uzavírání jednotlivých větví vodovodní sítě města Klatovy při haváriích a pracích na síti.

Hmotné ukazatele

	2010	2011	2012	2013	2014
Voda nakoupená (tis. m ³)	1 947	1 903	1 961	1 872	1 948
Voda vyrobená (tis. m ³)	368	382	414	311	283
Voda prodaná (tis. m ³)	1 956	1 967	1 992	1 941	2 012
Voda předaná (tis. m ³)	3	3	11	3	3
Délka vodovodní sítě (km)	230,6	230,7	234,9	217,3	217,4
Počet vodovodních přípojek	5 805	5 834	5 979	5 568	5 571
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou	28 369	27 844	27 963	26 231	26 255

Odvádění a čištění odpadních vod

Společně s dodávkou pitné vody zajišťuje společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. v některých městech a obcích okresu Klatovy také odvádění a čištění odpadních vod od jednotlivých producentů (domácnosti, průmyslové a potravinářské podniky).

Odkanalizování města Klatovy a místní části Luby je řešeno převážně jednotnou kanalizací, jejíž hlavní kostru tvoří kmenová stoka A, která je uložena na pravém břehu Drnového potoka a končí v čerpací stanici na ČOV Klatovy.

Odkanalizování pravého břehu dále zajišťují tři sběrače A, E a F, které jsou napojeny do kmenové stoky A.

Levý břeh Drnového potoka je odkanalizován pomocí tří sběračů B, C, D, které jsou třemi zdvojenými shybkami převedeny na pravý břeh do kmenové stoky A.


Na kanalizační síti je vybudováno celkem 14 odlehčovacích komor, které slouží k oddělení dešťové vody a následnému odvedení do recipientu.

V ostatních obcích (Bezděkov, Kal, Koryta, část Lub, Soběstice, Štěpánovice a Tajanov) je vybudována oddílná kanalizace. Odpadní vody z těchto obcí jsou odváděny gravitačně do čerpacích stanic a následně přečerpávány výtlačnými řadami do kanalizačního systému města Klatovy. Na kanalizační síti je provozováno celkem 8 čerpacích stanic.

Kanalizační stoky a jednotlivé objekty na kanalizační síti byly, jako v roce minulém, během roku průběžně čištěny za pomoci tlako-sacího vozu a následně monitorovány kamerovým systémem. Případné zjištěné závady lokálního charakteru byly následně opraveny, závady rozsáhlejšího charakteru byly zaneseny do plánu obnovy. Průběžně byly prováděny opravy kanalizačních šachet a výměny propadlých a nevyhovujících kanalizačních poklopů. V roce 2014 bylo vyměněno celkem 48 kanalizačních poklopů. Během roku byla dvakrát provedena plošná deratizace proti výskytu hlodavců. V roce 2014 bylo vyčištěno tlako-sacím vozem více než 17 km kanalizačního potrubí, což představuje 17,4 % z celkové délky kanalizační sítě města Klatov.

V tomto roce byla provedena oprava výústního objektu dešťové kanalizace do koryta Drnového potoka u ČOV Klatovy.

Vývoj množství odkanalizované vody (v tis. m³)

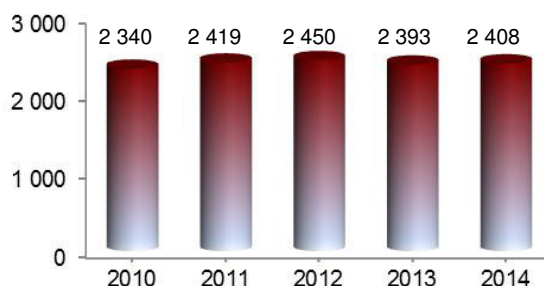

5/6

Hmotné ukazatele

	2010	2011	2012	2013	2014
Voda vypouštěná do vodních toků celkem (tis. m ³)	3 630	3 489	3 586	3 445	3 046
Voda odkanalizovaná-fakturovaná (tis. m ³)	2 340	2 419	2 450	2 393	2 408
Voda vyčištěná (vč. dešťových vod) (tis. m ³)	3 561	3 405	3 462	3 319	2 926
Délka kanalizační sítě (km)	133,0	135,8	141,1	129,9	134,4
Počet kanalizačních přípojek	4 579	4 672	4 870	4 588	4 633

Vypouštěné znečištění

	2010	2011	2012	2013	2014
CHSK _{Cr} – chemická spotřeba kyslíku	82,0	75,8	76,7	74,4	63,2
BSK ₅ – biochemická spotřeba kyslíku	13,8	12,5	10,6	9,9	8,5
NL – nerozpuštěné látky	14,6	13,6	11,3	10,1	7,4
N-NH ₄ ⁺ – amonné ionty	2,32	1,8	3,1	1,51	0,88
P _c – fosfor celkový	3,0	2,1	2,1	3,3	2,8

Čistírna odpadních vod Klatovy

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu za celé období roku 2014 vyhovělo koncentračním i bilančním požadavkům vodoprávního povolení a zároveň i limitům dle požadavků právních norem ČR (NV ČR 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a EU (Směrnice rady 91/271/EEC). Celkově lze hodnotit separační čistící funkci ČOV jako vyhovující.

Procesní uspořádání čistírenské linky a reálně dosažené účinnosti čištění splňují požadavky na nejlepší dostupné technologie:

ukazatel	účinnost provozní naměřená v r. 2013	účinnost nejlepší dostup. technologie
BSK ₅	99,5 %	90 %
CHSK	98,0 %	80 %
Nc	77,2 %	70 %
Pc	92,8 %	80 %



Technologické a vodohospodářské hodnocení ČOV Klatovy v roce 2014

V porovnání s projektovými parametry bylo průměrné látkové kapacitní vytížení ČOV Klatovy (v bilancích v kg/den) v roce 2014 následující (bez svozů z DZ):

ukazatel	průměrné zatížení
BSK ₅	78,7 %
CHSK	70,1 %
NL	66,1 %
Nc	56,4 %
Pc	85,6 %



Významné opravy na ČOV Klatovy v roce 2014

V roce 2014 se sešlo několik oprav, které měly nezanedbatelný dopad na chod ČOV a přispěly k technologickému a ekonomickému vylepšení provozu. V první řadě to byla výměna opotřebovaných aeračních elementů v aktivační nádrži levé linky. Dosáhlo se tím vyšší účinnosti prostupu kyslíku do vody a náklady na okysličení biologického procesu se proto výrazně snížily. S biologickým čištěním také souvisí oprava 4 kusů čerpadel vratného kalu levé aktivační linky, po níž jsme zvýšili množství recirkulované odpadní vody a máme tak lepší možnost zasahovat do řízení biologického procesu. Ke zlepšení provozu došlo také opravou automatické tlakové stanice, při níž se vyměnila opotřebovaná čerpadla, a doplnil se automatický filtr na provozní vodu. V září proběhla oprava čerpadla vstupní stanice čerpacích vod a pravidelná střední oprava kogenerační jednotky. V prosinci se dokončila zatím poslední oprava komunikace, při níž byl položen nový asfalt u uskladňovací nádrže USN1. Jediná neplánovaná větší oprava byla výměna prasklého topného kanálu do strojovny plynojemu.

Závěry

Průměrné hydraulické zatížení představovalo 70,6 % projektové kapacity, látkové zatížení v ukazateli BSK₅ 78,7 % (průměrný denní přítok reprezentoval 78 680 ekvivalentních obyvatel).

Rok 2014 byl na srážky poměrně chudý. Po delší době jsme se dostali s hydraulickým nátokem na ČOV hluboko pod 3 mil. m³/rok. Bylo vidět, že bezdeštné období, především leden až duben, biologickému procesu svědčí. Nedocházelo k razantnímu kolísání zatížení na ČOV a anaerobnímu procesu hygienizace kalu to svědčilo. Avšak nadále trvá vysoké zatížení, a to především z průmyslových podniků v Klatovech. ČOV Klatovy se přizpůsobovala jejich produkci a vyrovnávala tak jejich maxima, která způsobovala, že zatížení na přítoku ČOV dosahovalo až k 100 000 ekvivalentních obyvatel. Jako nejproblémovější se jeví kalové a plynové hospodářství, jehož rozšířením zvýšíme kapacitu a zefektivníme anaerobní proces čištění. Projekt na přestavbu uskladňovací nádrže USN1 na druhý stupeň vyhnívání je již hotový a rekonstrukce se očekává v příštích letech.

Ostatní činnost čistírny odpadních vod

Laboratoř

Laboratoř Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - zkušební laboratoř č. 1335 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v oblasti mikrobiologického a fyzikálně chemického zkoušení pitných odpadních vod včetně odběru vzorků.

Laboratoř v únoru 2014 uspěla při pravidelné dozorové návštěvě Českého institutu pro akreditaci a v říjnu téhož roku zažádala o reakreditaci. Posuzování opakované akreditace bylo zdárně ukončeno v lednu 2015 a bylo vydáno nové osvědčení o akreditaci. Celkem laboratoř provádí 34 akreditovaných zkoušek + akreditované odběry pitných a odpadních vod.



Laboratoř kontroluje:

- kvalitu pitné vody vodovodní sítě města Klatovy a obcí spravovaných společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
- kvalitu pitné vody vodovodních sítí servisních obcí
- kvalitu vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV Klatovy a dalších čistíren ve správě firmy
- jakost odpadní vody vypouštěné z volných kanalizačních výustí
- jakost odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace (kontrola producentů)
- jakost odpadních vod a kalů ze septiků a žump likvidovaných na ČOV

7/8

Laboratoř provádí:

- rozbor dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
- rozbor dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a elektronicky zasílá výsledky na krajský úřad a vodoprávní úřad
- rozbor dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a zasílá dle požadavků zákona v elektronické podobě výsledky rozborů pitné vody na Krajskou hygienickou stanici – územní pracoviště Klatovy (registr pitné vody PIVO)
- rozbor dle vyhlášky č. 431/2001 Sb. ohlašování údajů pro vodní bilanci a výsledky zasílá do centrálního registru ISPOP
- rozbor dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- technologické rozbor dle řízení provozu ČOV Klatovy a dalších provozovaných a servisních čistíren
- kontrolu odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace znečišťovateli
- odběr a rozbor pitné o odpadní vody pro externí zákazníky, obce, jednotlivce a firmy

Počet laboratorních rozborů

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Odpadní vody	4 152	4 094	3 932	3 497	3 561	3 843
Pitná voda	965	1 017	975	1 142	1 152	1 229
Celkem	5 117	5 111	4 907	4 639	4 713	5 072

Technicko-obchodní činnost

Činnost technického oddělení

Technické oddělení v roce 2014 připravilo technické dokumentace pro stavby v oboru vodovodů a kanalizací – opravy a údržby, přeložky a novostavby. Dále se podílelo na přípravě podkladů pro nové investice a průběžně se vyhotovovaly podklady pro nabídky realizace staveb. Před realizací staveb připravuje TO podklady pro objednání materiálu, případně se podílí na inženýrské činnosti před zahájením stavebních prací - např. příprava dopravně-inženýrských opatření nebo vyřízení dokladů na správních úřadech. Náplň činnosti závisí na požadavcích investorů, výrobního úseku společnosti nebo na plánovaných investicích. Projektové dokumentace jsou vypracovány v různých stupních projektové přípravy staveb, tj. studie, projekt pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas, projekt pro stavební povolení, zadávací dokumentace stavby a projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

V roce 2014 byly projekčně připraveny tyto akce:

- 
- Klatovy, most KT08 u hlavní pošty Klatovy – úprava vodovod. řadu při rekonstrukci mostu, *DPS*
 - Klatovy – výustní objekty do Drnového potoka, *pasport*
 - Klatovy, Šmeralova ul. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, *DPS*
 - Klatovy, Prusíkova ul. – oprava kanalizace, *DPS*
 - Klatovy, Hostašovy sady – přípojky pro odvodnění veřejného prostranství, *DÚS*
 - Klatovy, vnitroblok za domy Koldinova - Dukelská ulice – kanalizace, *pasport*
 - Klatovy, Drůbežářský závod Klatovy, a.s. – areálová kanalizace, *pasport*
 - Lhovice – zásobování pitnou vodou, *studie*;
 - Bezděkov – rekonstrukce místní komunikace, SO 301 Dešťová kanalizace, *DÚR, DSP*
 - Čínov – rekonstrukce místní komunikace, SO 301 Dešťová kanalizace, *DSP*



Činnost zákaznického centra, technicko-provozního oddělení

- uzavírání a aktualizace smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
- projednávání a navrhování způsobu plateb faktur za vodné a stočné
- vyřizování reklamací faktur za vodné a stočné
- vyřizování žádostí o vydání vyjádření o existenci vodárenských zařízení
- vyřizování žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci
- vyřizování žádostí o přezkoušení vodoměru
- poskytování informací a provádění komplexní poradenské činnosti
- uzavírání a aktualizace smluv na odvoz a likvidaci kalů

Kontaktní místo:

Čsl. legií 37, Klatovy I

Otevírací doba:

PO – PÁ 7:00 – 16:00 hod.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. byly zpracovány Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů pro 46 obcí a měst a Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence kanalizací pro 48 obcí a měst.

Na základě uzavřených smluv mezi Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. a vlastníky vodovodů a kanalizací zpracovalo zákaznické centrum ve spolupráci s techn. oddělením aktualizaci provozního řádu vodovodu Sobětice, pasporty kanalizací Bílůky, Jíno, Lhovice a Zborovy. Dále byla provedena aktualizace kanalizačního řádu Annín.

Technicko-obchodní činnost

Externí činnost

Oddělení externích zakázek zpracovává a podává cenové nabídky veřejných zakázek na stavební akce týkající se výstavby a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, stavby vodojemů, a prací spojených s vodohospodářskou infrastrukturou. Následně je prováděna realizace získaných zakázek či jejich částí.

Přehled významných stavebních akcí:

Pro město Klatovy

- Klatovy, ul. 5. května
– vodovod a kanalizace
- Klatovy, sídliště U Retexu
– rekonstrukce ovládání vodovodu
- Klatovy, parkoviště u bazénu
– vodovod
- Klatovy, Za tratí
– rekonstrukce ovládání vodovodu



Pro ostatní zákazníky

- Měcholupy – rekonstrukce vodovodu III. etapa
– pro obec Předslav
- Újezdec – stavební úpravy ČOV
– pro K&K TECHNOLOGY a.s.
- Sobětice – propojovací komunikace silnice I11
Sobětice – Lažánky
– pro Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
- Horažďovice – 2. etapa Komenského ulice – oprava vodovodu
– pro ZNAKON, a.s.
- Klatovy – Šmeralova ul. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
– pro TRANSMIX BETON spol. s r.o.
- Luby sever – lokalita Za Tatranem – stoka 2, přeložka
vodovodu 2
– pro VAK SERVIS s.r.o.

9/10

Rozsah externích zakázek v roce 2014 (v tis. Kč)

	Fakturace	Z toho projekty, technická činnost
Pro město Klatovy	6 876	626
Pro ostatní zákazníky	12 520	335
Pro ostatní zákazníky (dlouhodobé smlouvy)	1 845	63
Celkem	21 241	1 024

Dále v rámci externí činnosti provádíme servisní práce a opravy při provozování vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích, čištění a monitoring kanalizací, svoz a likvidaci kalů ze žump a septiků, a další drobné práce a služby na základě objednávek zákazníků.

Základní ekonomické údaje

Rozvaha					
		2014	2013		
		tis. Kč	tis. Kč		
	Aktiva celkem	62 130	59 736		Pasiva celkem
A	Pohledávky za upsaný zákl. kapitál	0	0	A	Vlastní kapitál
B	Dlouhodobý majetek	18 851	20 516	A.I.	Základní kapitál
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	57	72		z toho zákl. kapitál zapsaný u OR
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	18 794	20 444	A.II.	Kapitálové fondy
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	A.III.	RF, neděl. fond a ost. fondy ze zisku
B.III.1	z toho podíly v ovládaných a řízen. osobách	0	0	A.IV.	Hospodářský výsl. minulých let
C	Oběžná aktiva	42 662	38 437	A.V.	Hosp. výsl. běžného účt. období
C.I.	Zásoby	3 128	3 118	B	Cizí zdroje
C.I.1.	Materiál	1 602	1 573	B.I.	Rezervy
C.I.2.	Nedokončená výroba	1 526	1 545	B.II.	Dlouhodobé závazky
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	1 520	1 520	B.III.	Krátkodobé závazky
C.III.	Krátkodobé pohledávky	23 384	19 065	B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	14 630	14 734	B.IV.1	z toho bank. úvěry dlouhodobé
D	Časové rozlišení	617	783	C.I.	Časové rozlišení
					1 570
					1 227

Výkaz zisku a ztrát

		2014	2013
		tis. Kč	tis. Kč
I+II	Výkony a prodej zboží	139 961	132 878
I+II.1.	z toho tržby za prodej vl. výrobků a služeb	139 981	131 624
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-20	1 240
II.3.	Aktivace	0	14
A+B	Výkon. spotřeba a náklady na prod. zboží	91 818	90 830
+	Přidaná hodnota	48 143	42 048
C	Osobní náklady	40 317	38 947
E	Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku	2 399	2 343
IV	Ostatní provozní výnosy	2 468	4 023
G+H	Zm. stavu rezerv a opravných položek	2 927	244
III+V	Jiné provozní výnosy	531	566
D+F+I+J	Daně, poplatky, ostatní provozní náklady	1 086	1 119
•	Provozní výsledek hospodaření	4 413	3 984
IX	Výnosy z přecenění cenných papírů	0	0
L	Náklady z přecenění cenných papírů	0	0
VI+VII+VIII	Tržby z cen. papírů, výnosy z fin. majetku	0	0
X+XI+XII	Výnosové úroky, ost.finanční výnosy, přev. finanční výnosy	178	131
J+K+M+N+O+P	Jiné finanční náklady	303	365
Q	Daň z příjmů	1 192	675
•	Fin. výsledek hospoda. vč. daně z příjmů	-1 317	-909
•	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	3 096	3 075
XIII	Mimořádné výnosy	0	0
R	Mimořádné náklady	0	0
•	Mimořádný hospodářský výsledek	0	0
...	Hospodářský výsledek za účetní období	3 096	3 075



Zpráva auditora

Ing. Motejzík Jan, auditor oprávnění KAČR č. 2088
Ing. Motejzík Václav, auditor oprávnění KAČR č. 452

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. k 31. 12. 2014, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

v Blatné 24.3.2015

Ing. Motejzík Jan
auditor, oprávnění KAČR č. 2088
Ing. Motejzík Václav
auditor, oprávnění KAČR č. 452




Zpráva byla vyhotovena ve 4 výtiscích
Výtisk č. 1 až 3 pro společnost
Výtisk č. 4 pro auditora



Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

*Principem všech věcí je voda,
z vody je vše a vše se do vody vrací.*

- Thálét z Milétu -

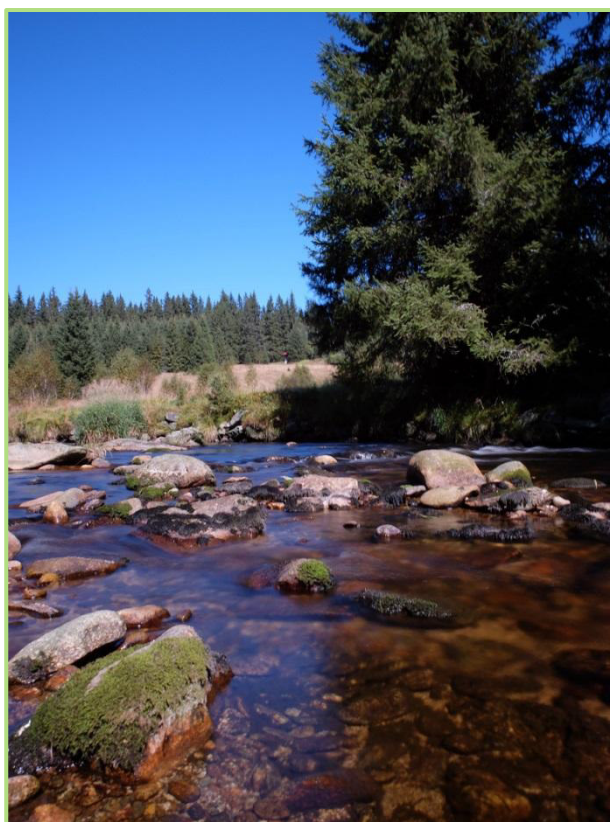

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy I

tel: +420 376 356 222

fax: +420 376 356 223

web: www.svak.cz

e-mail: svk@svak.cz

návrh, zpracování: Miroslava Blahníková

podklady: Ing. Zbyněk Malý

Ing. Marie Smolařová

Ing. Hana Lacová

Ing. Petr Vích

Ing. Miroslav Nedvěd

Marie Nováková

Miroslava Blahníková

interní tisk

výroční zpráva 2014

